



RZUT PARTERU

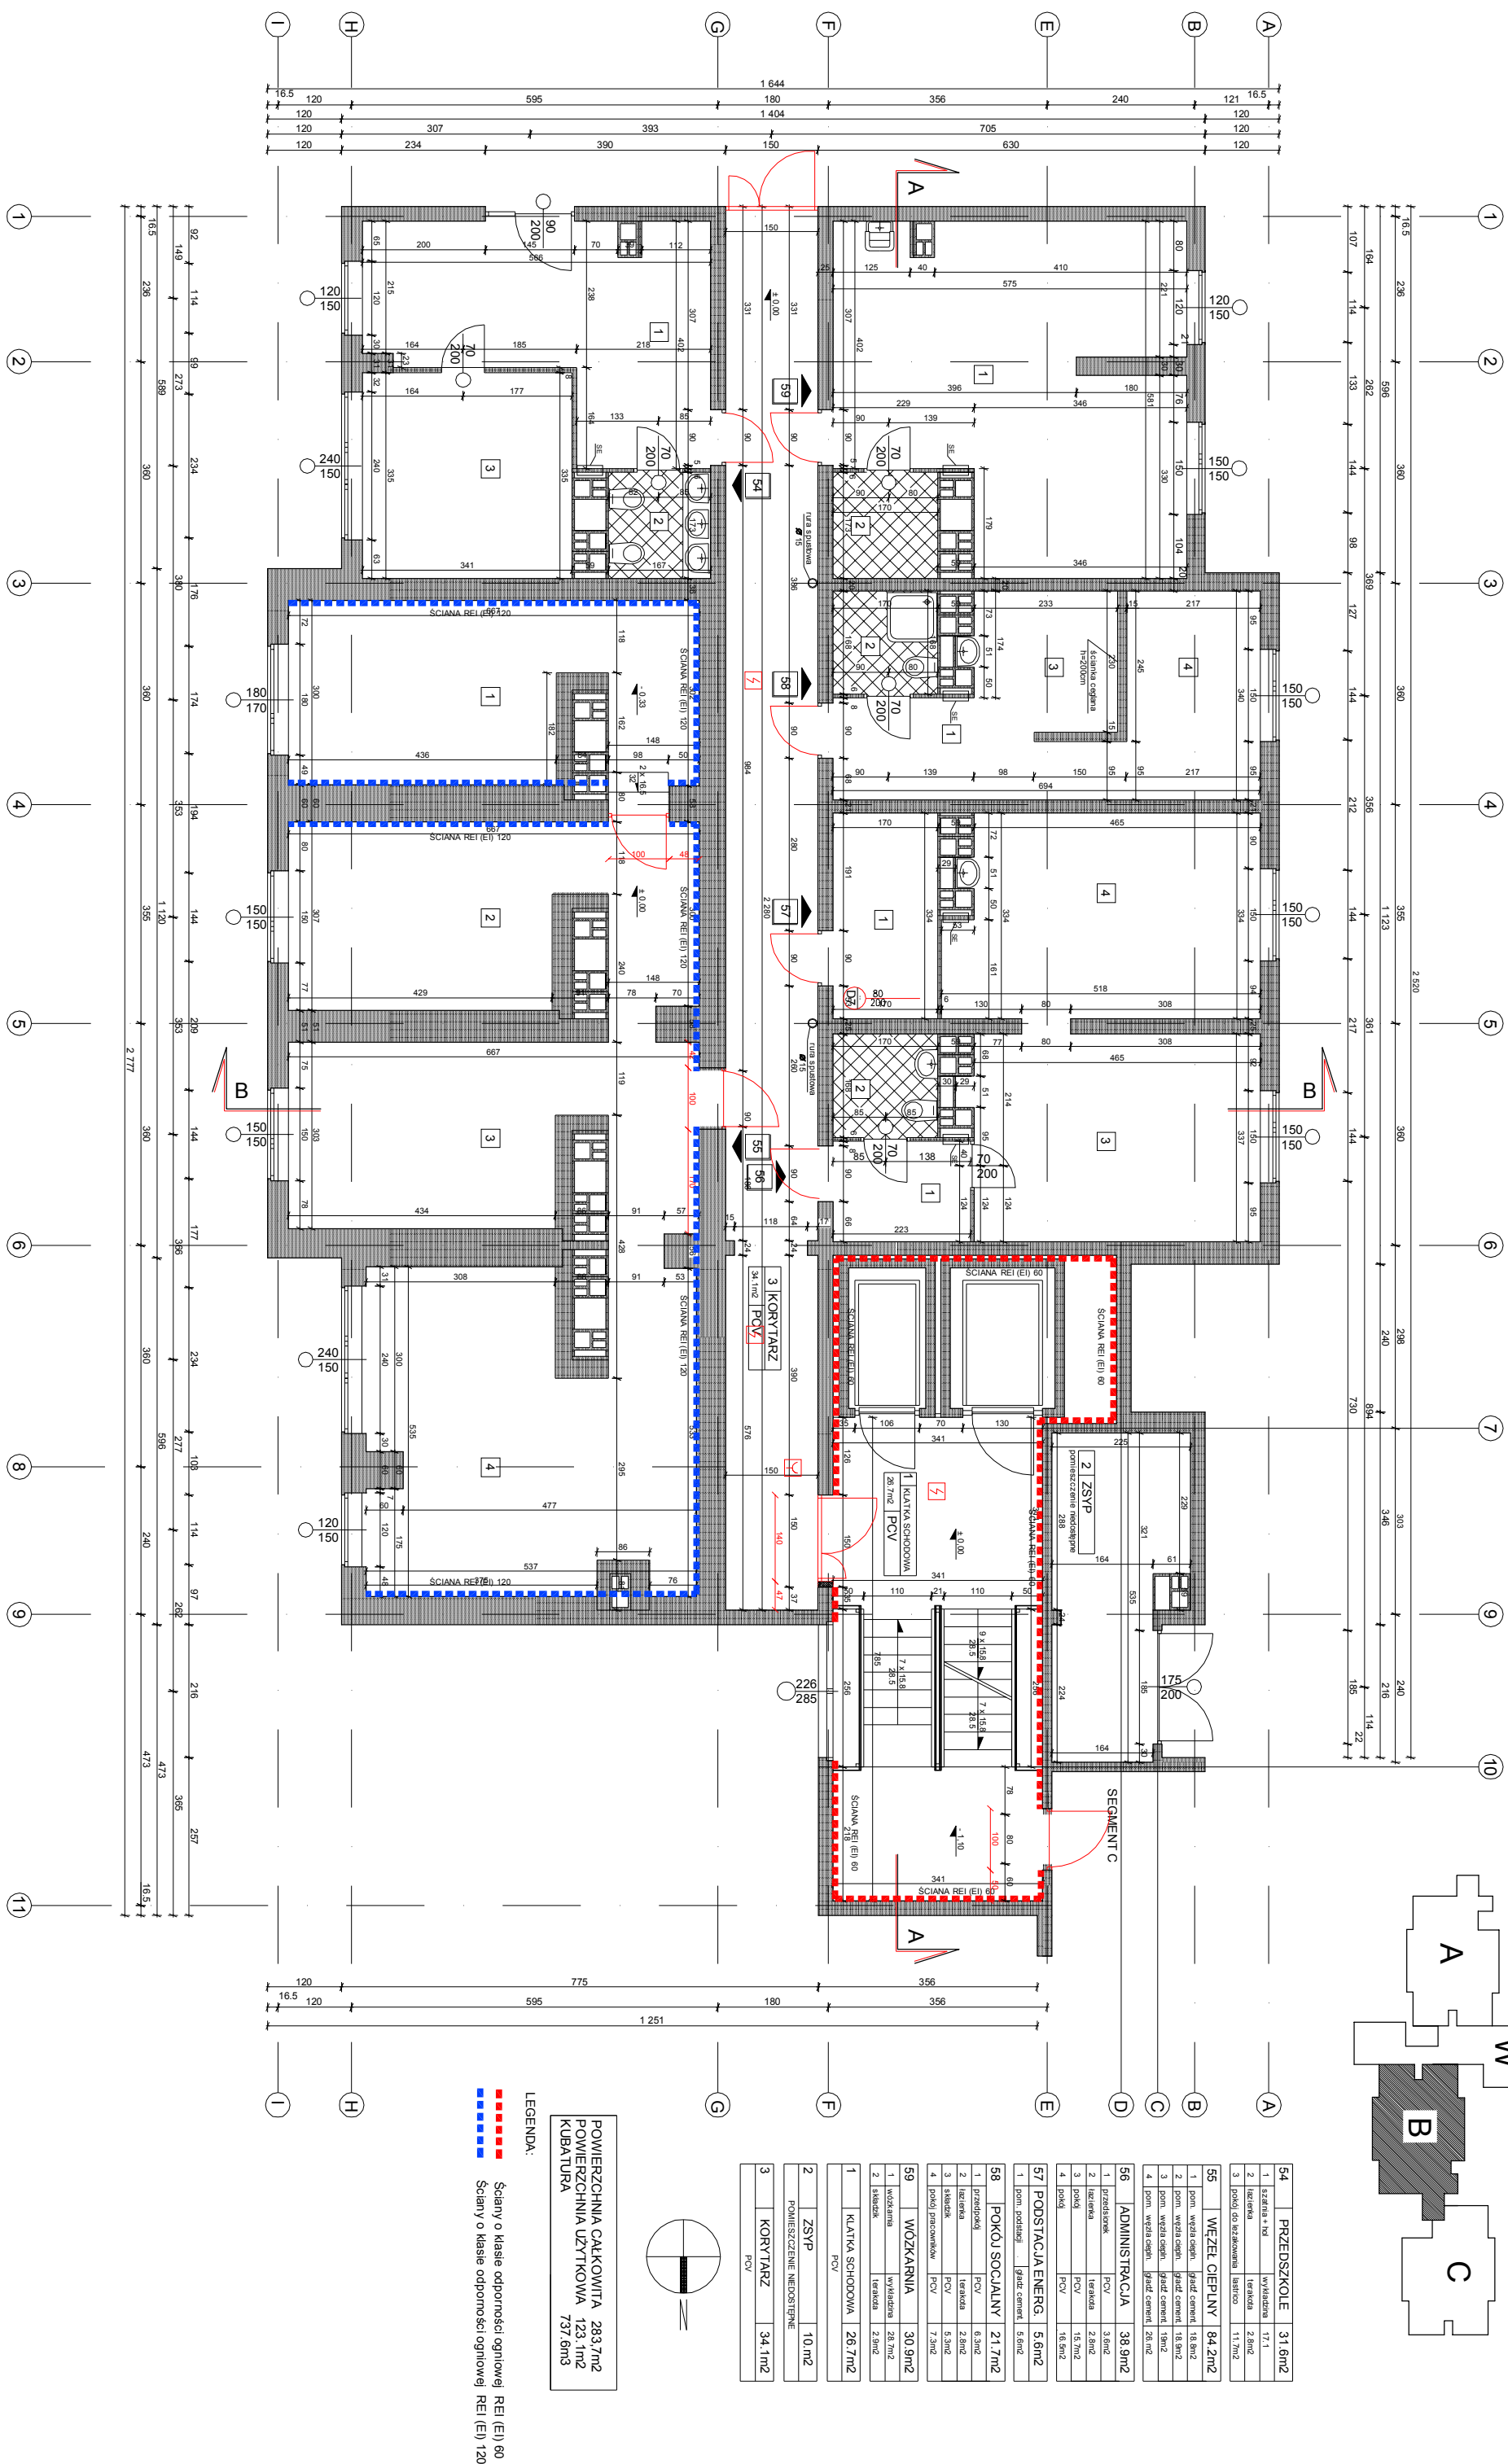

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU  
FIRE ALARM SYSTEM

Moduł kontrolno sterujący – doposażony  
istniejąca instalacja SSP

Istniejąca czujka systemu sygnalizacji  
pożaru

Istniejący przycisk ROP systemu  
sygnalizacji pożaru

54	PRZEDSIKOLE	31,6m <sup>2</sup>
1	hala k. + na	wystrzałowa
2	hala k. + na	wystrzałowa
3	hala k. + na	wystrzałowa
55	WEZEŁ CIERNY	18,2m <sup>2</sup>
1	hala k. + na	wystrzałowa
2	hala k. + na	wystrzałowa
3	hala k. + na	wystrzałowa
56	ADMINISTRACJA	38,9m <sup>2</sup>
1	hala k. + na	wystrzałowa
2	hala k. + na	wystrzałowa
3	hala k. + na	wystrzałowa
57	POSTACJA ENERG.	15,6m <sup>2</sup>
1	hala k. + na	wystrzałowa
2	hala k. + na	wystrzałowa
3	hala k. + na	wystrzałowa
58	POKOJ SOCJALNY	21,7m <sup>2</sup>
1	hala k. + na	wystrzałowa
2	hala k. + na	wystrzałowa
3	hala k. + na	wystrzałowa
59	WOZKARNIA	30,9m <sup>2</sup>
1	hala k. + na	wystrzałowa
2	hala k. + na	wystrzałowa
3	hala k. + na	wystrzałowa
1	KUCHNIA SPOŁOŻNICA	26,7m <sup>2</sup>
1	hala k. + na	wystrzałowa
2	hala k. + na	wystrzałowa
3	hala k. + na	wystrzałowa
2	ZSYP	10,0m <sup>2</sup>
1	hala k. + na	wystrzałowa
3	KORYTARZ	34,1m <sup>2</sup>
1	hala k. + na	wystrzałowa

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 283,7m<sup>2</sup>  
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 123,3m<sup>2</sup>  
KUBATURA 737,8m<sup>3</sup>

LEGENDA:  
Sciany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 90  
Sciany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 70

DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW DO WYMAGAŃ  
PRZECIWPÓŻAROWYCH ZGODNIE Z EKSPERYZĄ  
Zespół budynków zamieszkania zbiorowego  
Uniwersytetu Warszawskiego  
ul. Smyczkowa 9 i 11, Warszawa  
SEGMENT B

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	SSP
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
NAZWA PROJEKTU	DATA 07.2013r.
SKALA	1:100
NR. RYS.	02

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. PIOTR JANKA  
upr. bud. nr STP 050060/07

Archigraf

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
ul. Rosła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089  
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

INWENTARZ OPISUJĄCY STANOWISKO IZOLACJI DŁUGOSŁYCH I KLASĘ ODPORNOŚCI  
Z GŁOWNĄ KLASĄ I DŁUGOŚCIĄ 1994 O PRZEMIEŃ KLASOWĄ I PRZEMIEŃ KLASOWĄ