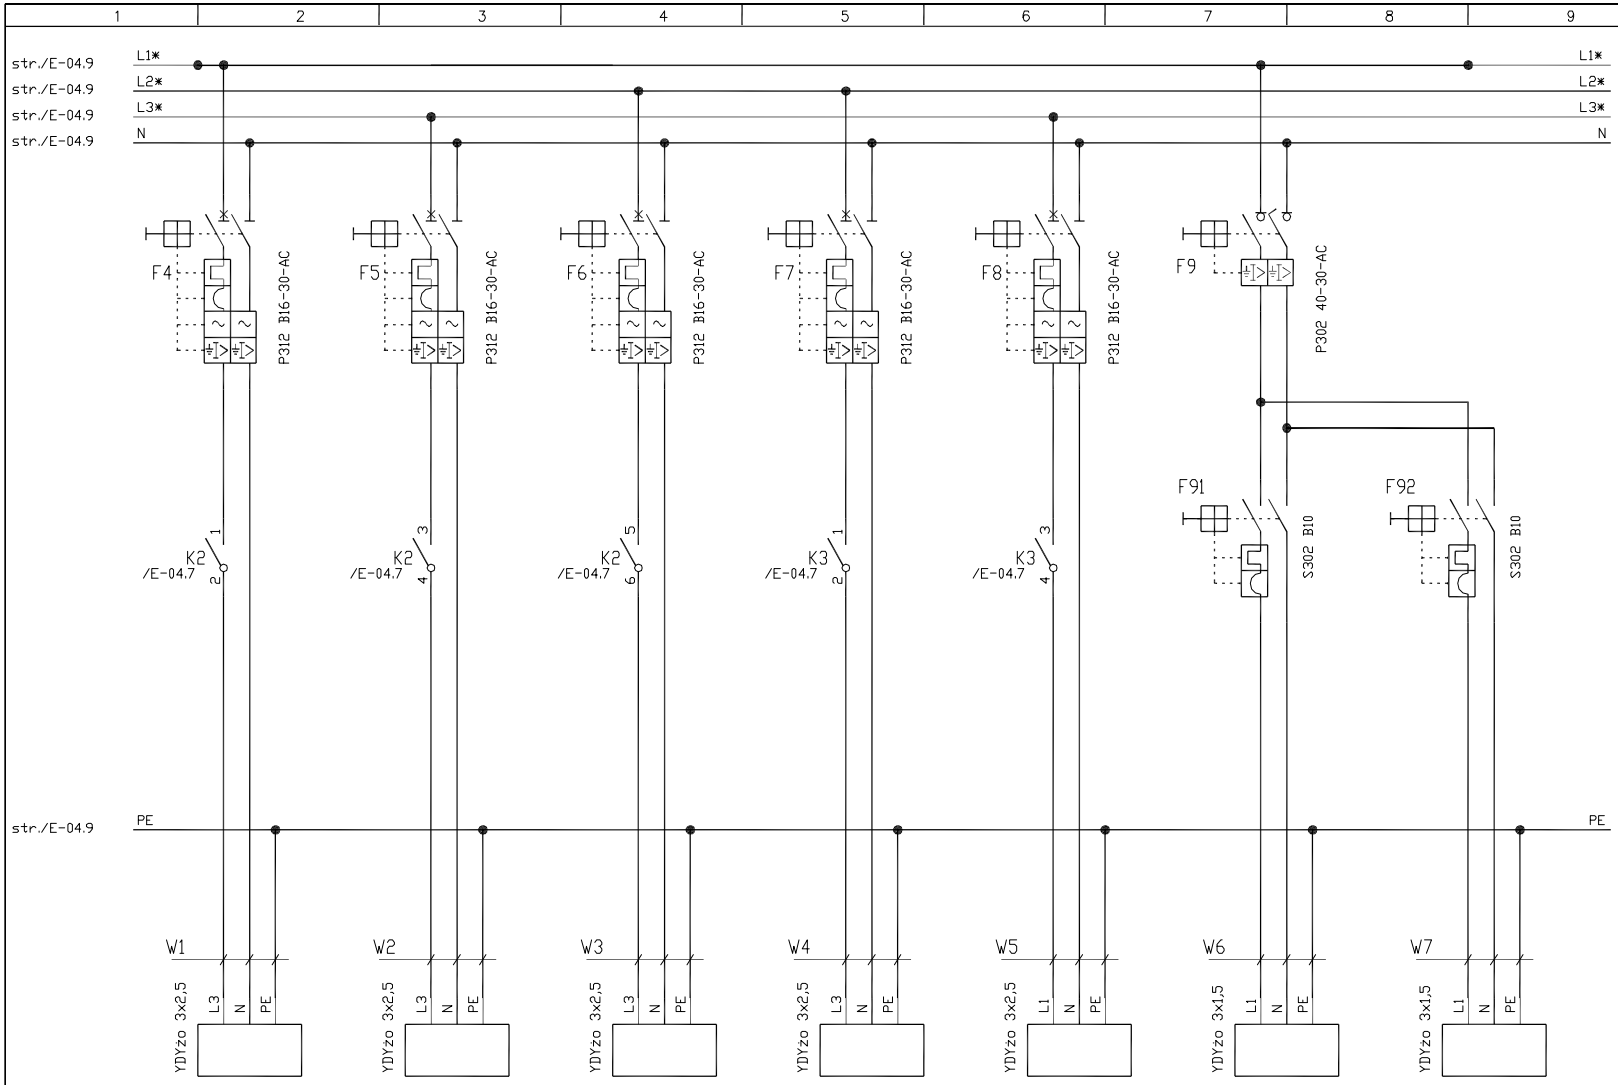

Odbiór	linia podgrz. rynien i rur spustowych	linia podgrz. rynien i rur spustowych	linia podgrz. rynien i rur spustowych	linia podgrz. rynien i rur spustowych	linia podgrz. rynien i rur spustowych	podgrzewany wpust tarasowy	podgrzewany wpust tarasowy
Nr obwodu	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07
Lokalizacja (nr pom.)						taras 1	taras 1
Moc w kW	3,3	2,7	1,3	3,0	2,7	0,03	0,03

Wojciech Królak, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

Inwestor: Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

obiekt: Obiekt Hotelowy UW HERA, ul. Belwederska 26/30 00-594 Warszawa
Warszawa-Śródmieście obr. 50617 dz.ew. 56/1

tytuł: Aktualizacja PBW remontu elewacji Budynku A HERY w zakresie instalacji piorunochronnej oraz zasilania przewodów grzejnych rynien i rur spustowych

faza: projekt wykonawczy

imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	
projektował: mgr inż. Wojciech Królak	MAZ/0424/ POOE/11	08.2021		branża: E
opracował:				data: 08.2021
sprawdził:				skala: --

tytuł rysunku: Schemat ideowy tablicy T4-01 część 2

nr rysunku: E-05

wersja: 00