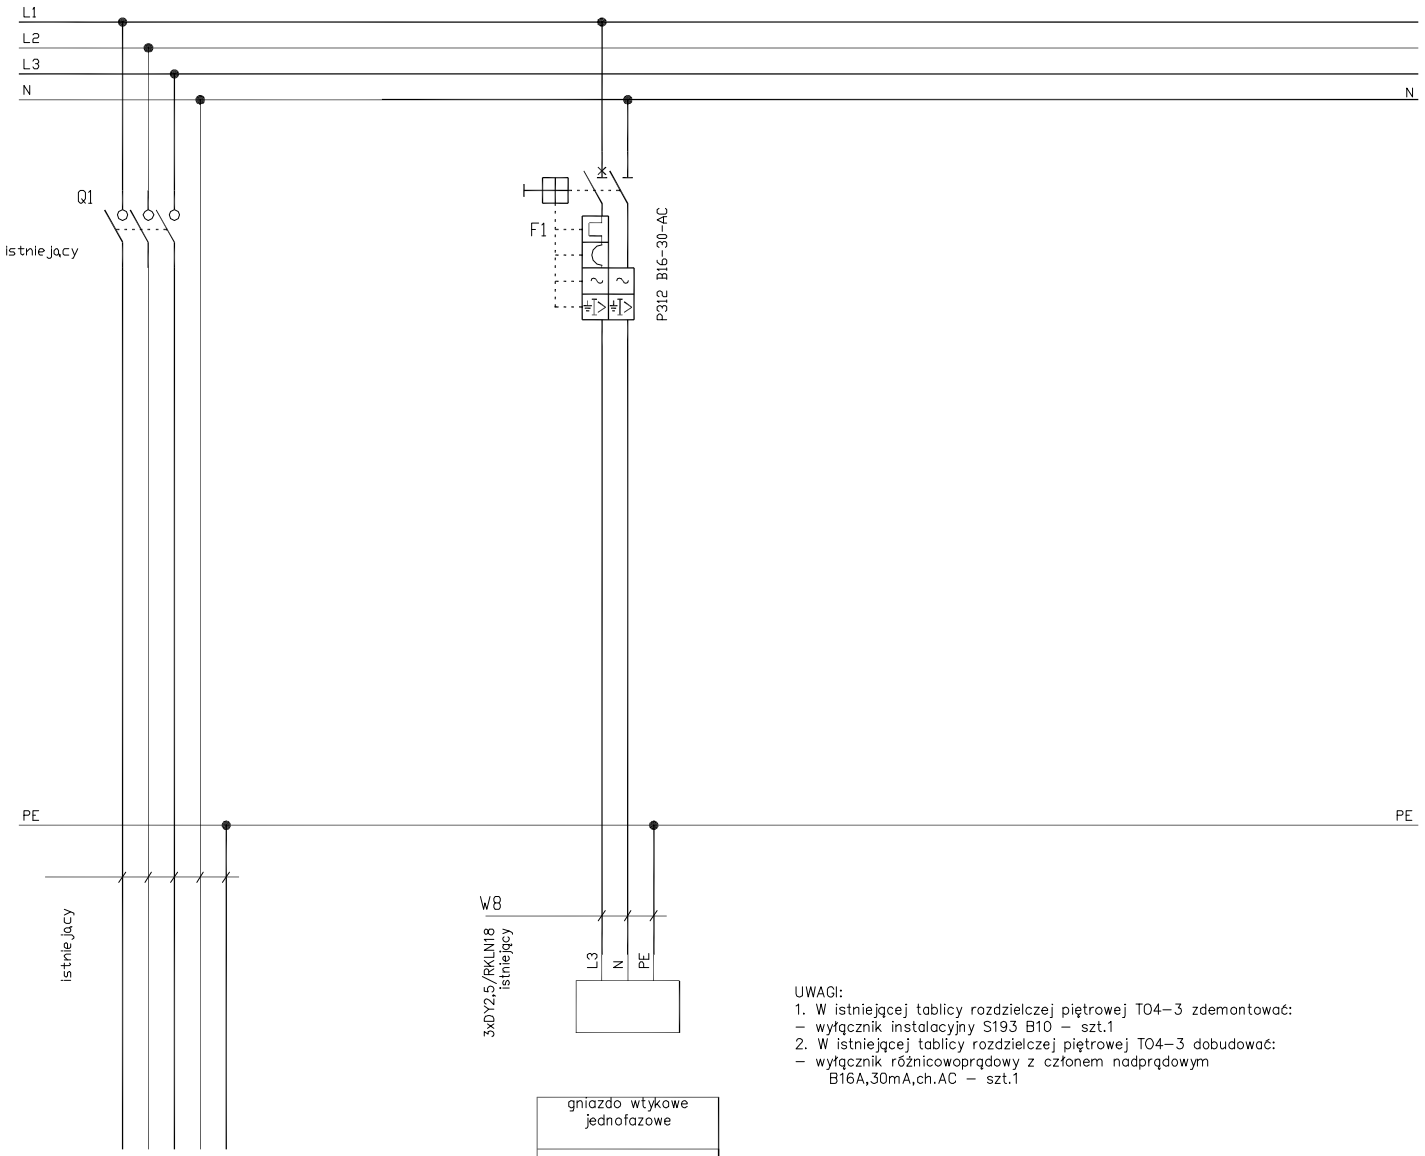

układ sieciowy instalacji odbiorczej : TNS
środek ochrony : szybkie wyłączenie zasilania

gniazdo wtykowe jednofazowe
G
taras 2

UWAGI:
1. W istniejącej tablicy rozdzielczej piętrowej TO4–3 zdemontować:
– wyłącznik instalacyjny S193 B10 – szt.1
2. W istniejącej tablicy rozdzielczej piętrowej TO4–3 dobudować:
– wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B16A,30mA,ch.AC – szt.1

Wojciech Królak, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

Inwestor: Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

obiekt: Obiekt Hotelowy UW HERA, ul. Belwederska 26/30 00-594 Warszawa
Warszawa-Śródmieście obr. 50617 dz.ew. 56/1

tytuł: Aktualizacja PBW remontu elewacji Budynku A HERY w zakresie instalacji piorunochronnej oraz zasilania przewodów grzejnych rynien i rur spustowych

faza: projekt wykonawczy

imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	
projektował: mgr inż. Wojciech Królak	MAZ/0424/ POOE/11	08.2021		branża: E
opracował:				data: 08.2021
sprawdził:				skala: ---

tytuł rysunku: Schemat ideowy rozbudowy istniejącej tablicy TO4-3

nr rysunku: E-08

wersja: 00