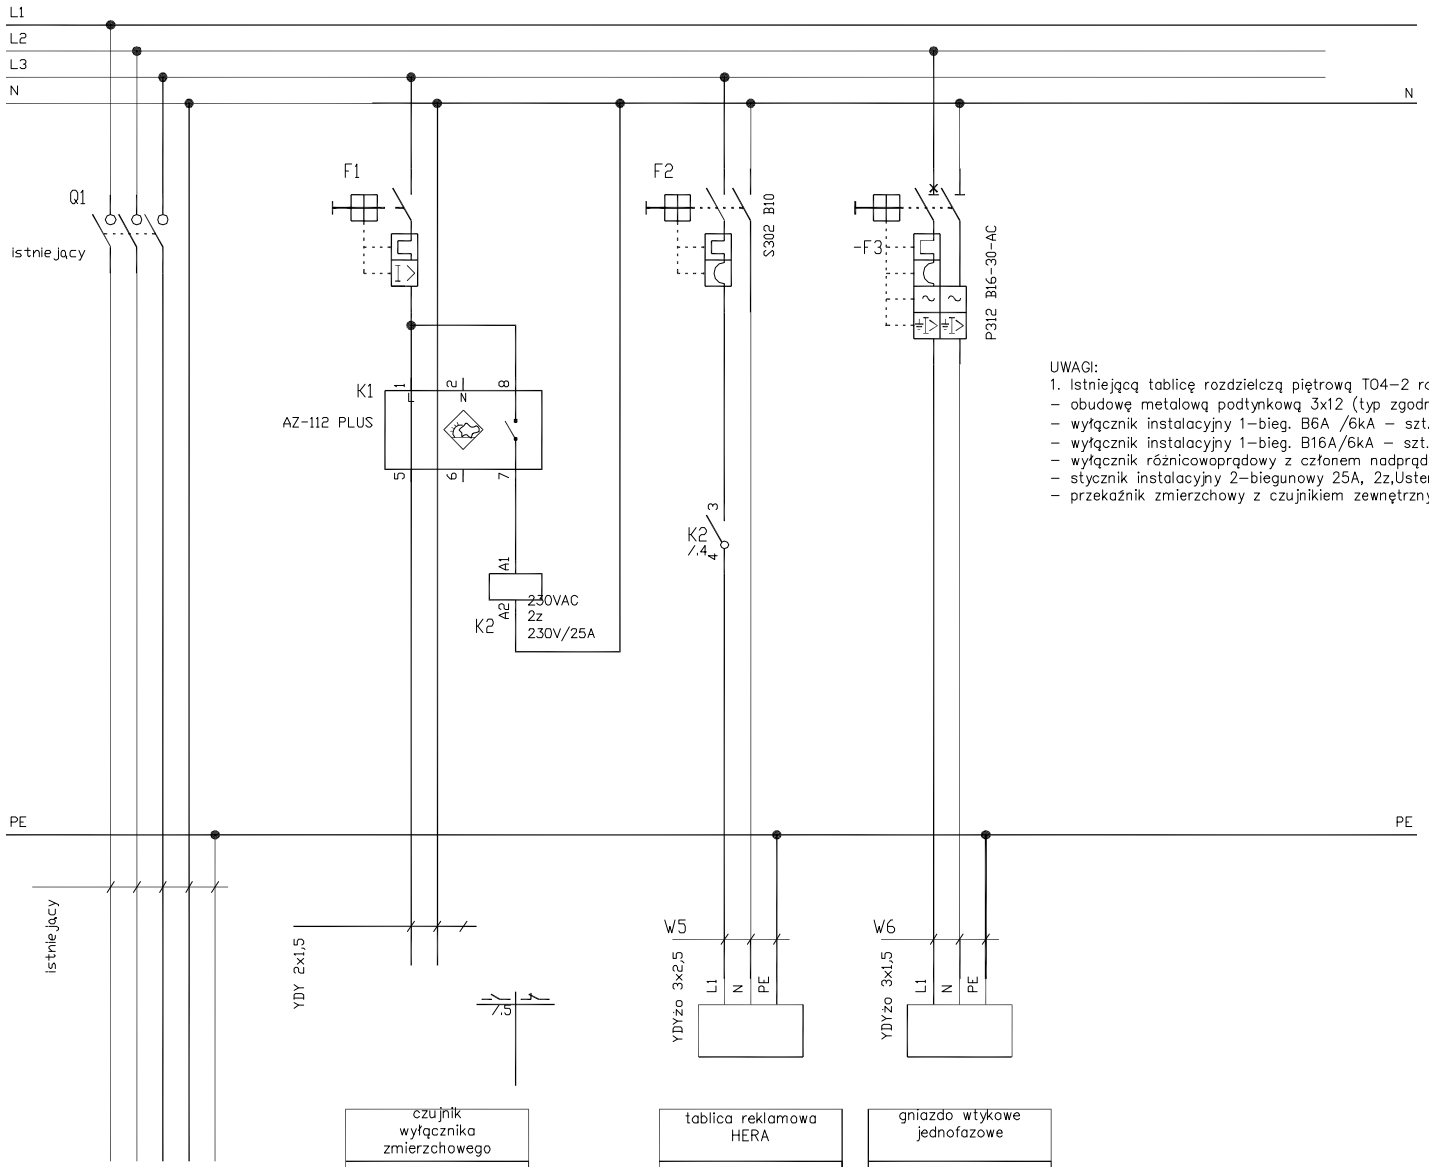

UWAGI:
1. Istniejącą tablicę rozdzielczą piętrową TO4–2 rozbudować o:
– obudowę metalową podtynkową 3x12 (typ zgodny z typem obudowy istniejącej)
– wyłącznik instalacyjny 1–bieg. B6A /6kA – szt.1
– wyłącznik instalacyjny 1–bieg. B16A/6kA – szt.1
– wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B16A,30mA,ch.AC – szt.1
– stycznik instalacyjny 2–biegunowy 25A, 2z,Uster=230VAC – szt.1
– przekaźnik zmierzchowy z czujnikiem zewnętrznym 16A,230V,1Z – szt.1

układ sieciowy instalacji odbiorczej : TNS
środek ochrony : szybkie wyłączenie zasilania

czujnik wyłącznika zmierzchowego
S
taras 1

tablica reklamowa HERA
□
elewacja od ul. Belwederskiej

gniazdo wtykowe jednofazowe
G
taras 1

Wojciech Królak, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

Inwestor: Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

obiekt: Obiekt Hotelowy UW HERA, ul. Belwederska 26/30 00-594 Warszawa
Warszawa-Śródmieście obr. 50617 dz.ew. 56/1

tytuł: Aktualizacja PBW remontu elewacji Budynku A HERY w zakresie instalacji piorunochronnej oraz zasilania przewodów grzejnych rynien i rur spustowych

faza: projekt wykonawczy

Imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	
projektował: mgr inż. Wojciech Królak	MAZ/0424/ POOE/11	08.2021		branża: E
opracował:				data: 08.2021
sprawdził:				skala: ---

tytuł rysunku: Schemat ideowy rozbudowy istniejącej tablicy TO4-1

nr rysunku: E-07

wersja: 00